



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 487/1/1(263)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному образовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №29
в лице исполняющей обязанности директора Каулиной Ирины Георгиевны.

Мною, государственным инспектором города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Лебедевой Натальей Николаевной, в период с «18» сентября 2015 года по «01» октября 2015 года на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора по городу Рыбинску и Рыбинскому району по пожарному надзору Васильева А.Г. № 487 от 27.08.2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №29 (далее по тексту МОУ СОШ №29), расположенного по адресу: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27 (юридический адрес месторасположения: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Мира, дом 27, ИНН 7610038657 ОГРН 1027601113539).

При проведении проверки присутствовал: : директор МОУ СОШ №29 Кукушкин Сергей Иванович, заместитель директора по ОБ Любимова Н.В., заместитель директора по АХР Селезнева Н.А..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Люк противопожарный, ведущий на покрытие здания из помещения №41 (согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер №04581 от 19.05.2010 года), размером менее 0,6Х0,8.	ст. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 8.4*	01.07.2016	
2.	Люк противопожарный, ведущий на покрытие здания из помещения №1 (согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер №04581 от 19.05.2010 года), размером менее 0,6Х0,8.	ст. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.	01.07.2016	

		8.4*		
3.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности. п.4.8.	01.07.2016	
4.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83, Федеральный закон №69 от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности. п.4.8.	01.07.2016	
5.	Не организовано не реже одного раза в год необходимое обследование целостности конструкций наружной пожарной лестницы 3 типа П1 (вертикальная лестница) с составлением акта по результатам проверки.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. НПБ 245-01 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. п.3.4, п.5.1. ГОСТ Р 53254-2009, 6.1.4	01.07.2016	
6.	На наружной пожарной лестнице 3 типа П1 (вертикальная лестница) отсутствует табличка (бирка) с указанием информации о результатах испытаний.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ГОСТ Р 53254-2009, 7.3.	01.07.2016	
7.	Не организовано проведение огрунтовки и окраски наружной пожарной лестницы 3 типа П1 (вертикальная лестница) в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. НПБ 245-01 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. п.2.3. ГОСТ Р 53254-2009, 5.5.	01.07.2016	
8.	Руководителем не обеспечено наличие на объекте требуемого количества первичных средств пожаротушения согласно расчета.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 478, 463,70	01.07.2016	
9.	Пожарный щит, расположенный на 1 этаже,	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008	01.07.2016	

	не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с приложением № 6 настоящих правил.	года) ст.4 ч.3. ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 482		
10.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете № 11 (расположенный на 2 этаже) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
11.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете № 9 (расположенный на 2 этаже) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
12.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете №15 (расположенный на 2 этаже) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
13.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете № 21 (расположенный на 3 этаже в кабинете технологии) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
14.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете №17 (расположенный на 2 этаже кабинет физики) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
15.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в кабинете №16 «а» (расположенный на 2 этаже) установлен	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ	01.07.2016	

	на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	«ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480		
16.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в помещении библиотеки (помещение № 56 согласно экспликация к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
17.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель, находящийся в лаборантской кабинета химии (расположенный на 2 этаже) установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
18.	Руководителем не организован контроль за огнетушителями, размещенными в здании: огнетушитель №29, находящийся в кабинете информатики установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СВОД ПРАВИЛ «ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» 9.13130.2009, 4.2.7 ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.480	01.07.2016	
19.	Находится в неисправном состоянии огнетушитель (отсутствует растроб) размещенный в кабинете №15 на втором этаже.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п.478	01.07.2016	
20.	Дверь, в противопожарных преградах, отделяющая помещение библиотеки (помещение № 56 согласно экспликация к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года) от коридора, не соответствует требуемому пределу огнестойкости.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2* СП 4.13130. 2013 Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. п.5.6.4	01.07.2016	
Детский сад				
21.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода ведущей	Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» ст.1.	01.07.2016	

	из помещения № 55 (согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года) непосредственно наружу.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3., ст.84, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Требования пожарной безопасности п. 5.3.		
22.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода ведущей из помещения № 91 (согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года) непосредственно наружу.	Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» ст.1. Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3., ст.84, СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ Требования пожарной безопасности п. 5.3.	01.07.2016	
23.	Отсутствует расчет первичных средств пожаротушения по нормам согласно приложения №1 и 2 настоящих правил.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 п. 465	01.07.2016	
24.	Дверь, в противопожарных преградах, отделяющая помещение кладовой (помещение № 97 согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года) от коридора (помещение №56 согласно экспликации к техническому паспорту инвентарный номер № 04581 от 19.05.2010 года), не соответствует требуемому пределу огнестойкости.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, п.5.14* таблица 2*	01.07.2016	
25.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Федеральный закон №123 (от 22.07.2008 года) ст.4 ч.3. ППР в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, п.61	01.07.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту)

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 3 квартале 2016 г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание выдал:


государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района
по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«01 октября 2015 года

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности директора МОУ СОШ №29
Каулина Ирина Георгиевна
«01» октября 2015 года



(подпись) М.П.

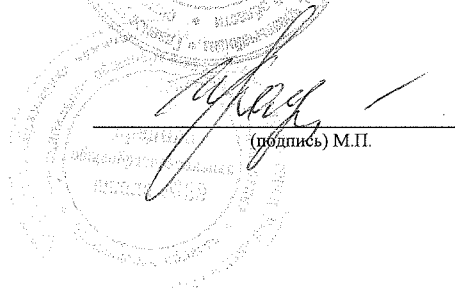

(подпись) М.П.